


エス・ティ・エス株式会社

TSS-205

「TS 条件」

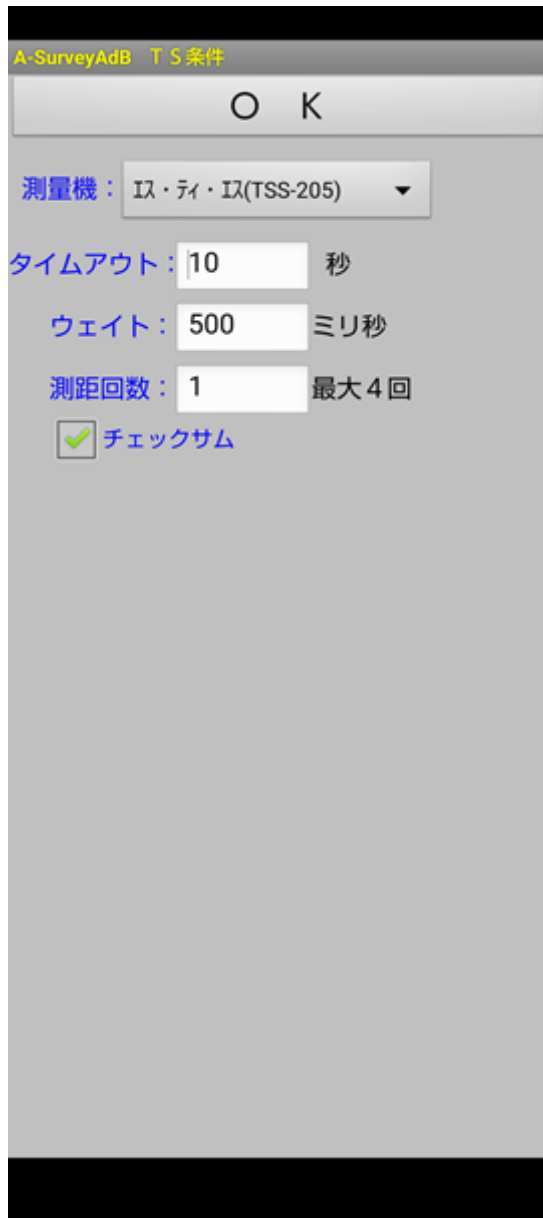

A-SurveyAdB TS 条件

○ K

測量機： I.S.・T.S.・I.S.(TSS-205) ▼

タイムアウト： 10 秒

ウェイト： 500 ミリ秒

測距回数： 1 最大4回

☒ チェックサム

ゼロセット、測距モードの選択はT S側で行なってください。
輪郭の設定も、T S側で行います。
チェックサムは、有りです。

タイムアウト：T S の測距に掛かる時間 + α で設定します。
指定時間内に、データを取得できない場合は
“タイムアウトエラー” と案内されます。
原因を解消し、再度測定してください。

ウェイト：T S への命令を連続で出す場合に、入力時間待つて処理します。
500 ミリ秒は、0. 5 秒になります。

測距回数：距離の測定回数です。座標計算は平均が使用されます。
A P A ファイルや記録簿には、全データが保存されます。